

BOLLO

€ 16,00

Al Signor Sindaco del Comune di Calasetta

SEDE

OGGETTO: *Richiesta autorizzazione per:* *Costruzione loculi cimiteriali.* ☐
Tipologia A ☐ *B* ☐
Ampliamento ☐
Restauro ☐

Il sottoscritto _____

Nato a _____ il _____

Residente a _____ via _____

C.F. n° _____ Tel. _____

Titolare della concessione dell' area cimiteriale contraddistinta al n° _____

tipologia _____ Campo _____, di cui all' atto stipulato di data _____

Reg. U.T. n° _____ / _____

Chiede

Di essere autorizzato a costruire nella suddetta area n° _____ loculi nel rispetto della tipologia e delle norme previste nel regolamento di polizia mortuaria approvato con atti del Consiglio Comunale n°134 del 16-11-1992 e n°39 del 07-05-1994.

Allega alla presente:

- N°3 copie elaborati grafici dei loculi da realizzare
- N° 3 Relazione tecnica
- N°1 Marca da bollo da € 16,00
- Ricevuta di versamento di diritti di segreteria di €40,00
- Nomina ed Accettazione del Direttore dei Lavori, con C.F. e P.IVA
- Documento di identità firmato del richiedente
- Fotografia del terreno/tomba
- Estremi Concessione Area Cimiteriale

Calasetta, Li _____

Ringrazia e porge cordiali saluti

ESAMINATO DALLA C. E. 17

IL 6/05/94

RICHIESTA PARERE S. P. 120

PARERE C. E. POSITIVO

PER IL COMMISSARIO DELEGATO

A. J. J.


J. J. J. J.

TIPOLOGIA A

(n°3 LOCULI)

A) SUPERFICIE DELL'AREA	= m. 2,70 x 1,45 = mq. 3,91
B) DISTANZA DAI VIALI	= m. 0,25 su ogni lato
C) SUPERFICIE COPERTA	= m. 2,45 x m. 0,95 = mq. 2,32
D) Altezza fuori piano di campagna	= ml. 1,60

- E) La muratura portante se realizzata in c.a. vibrato deve avere uno spessore non inferiore a cm. 10; se realizzata in muratura o in altro tipo non deve essere inferiore a cm. 40. Il solaio deve sopportare carichi di Kg. 250/mc.
- F) Il piano di posa deve essere inclinato al centro e posteriormente.

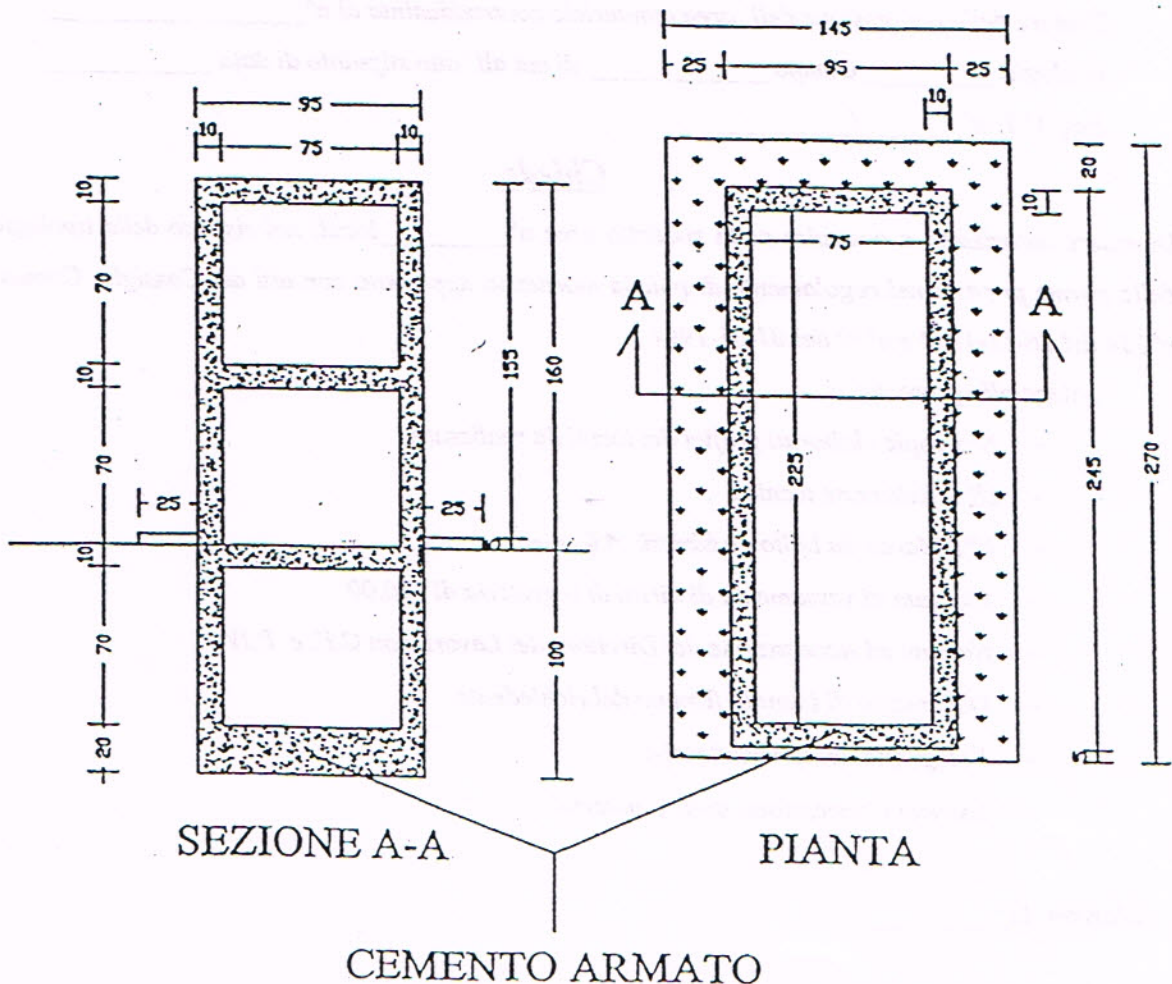


TIPOLOGIA B

(n°6 LOCULI)

2,90 7,83


- | | |
|------------------------------------|--|
| A) SUPERFICIE DELL'AREA | = m. 2,70 x 2,45 = mq. 3,91 |
| B) DISTANZA DAI VIALI | = m. 0,25 su ogni lato |
| C) SUPERFICIE COPERTA | = m. 2,45 x m. 2,40 = mq. 5,88 |
| D) Altezza fuori piano di campagna | = ml. 1,60 |

- E) La muratura portante se realizzata in c.a. vibrato deve avere uno spessore non inferiore a cm. 10; se realizzata in muratura o in altro tipo non deve essere inferiore a cm. 40. Il solaio deve sopportare carichi di Kg. 250/mq.
- F) Il piano di posa deve essere inclinato al centro e posteriormente.

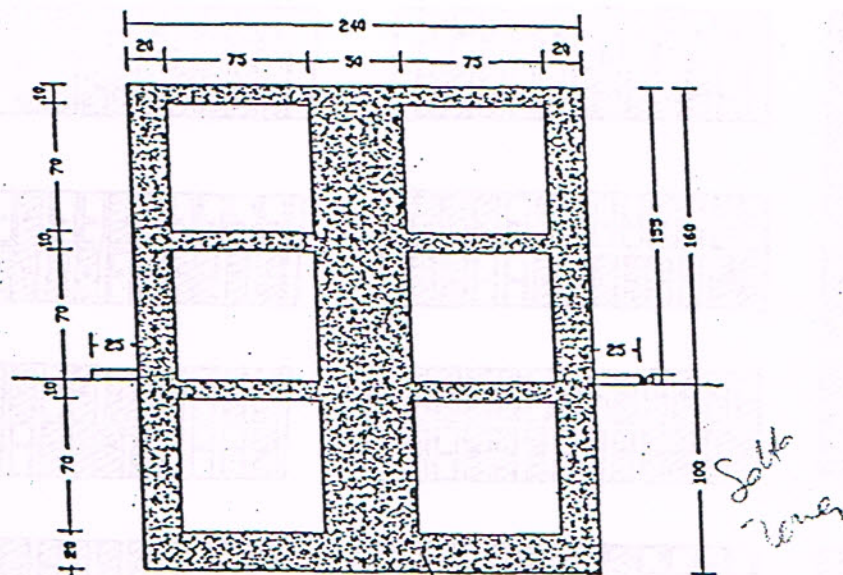

SEZIONE A-A

CEMENTO ARMATO

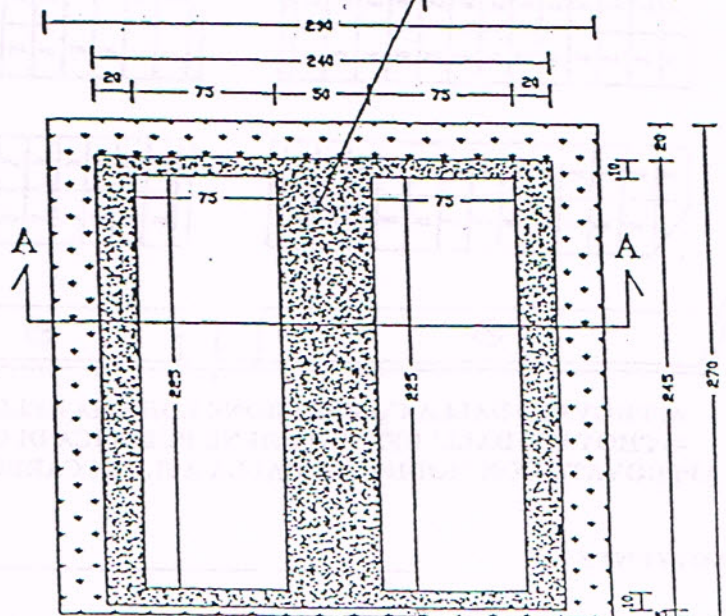


PIANTA

COMUNE DI CALASETTA

(PROVINCIA CARBONIA-IGLESIAS)

PROGETTO PER LA COSTRUZIONE DI UN LOCULO CAMPO NUOVO LOTTO 3

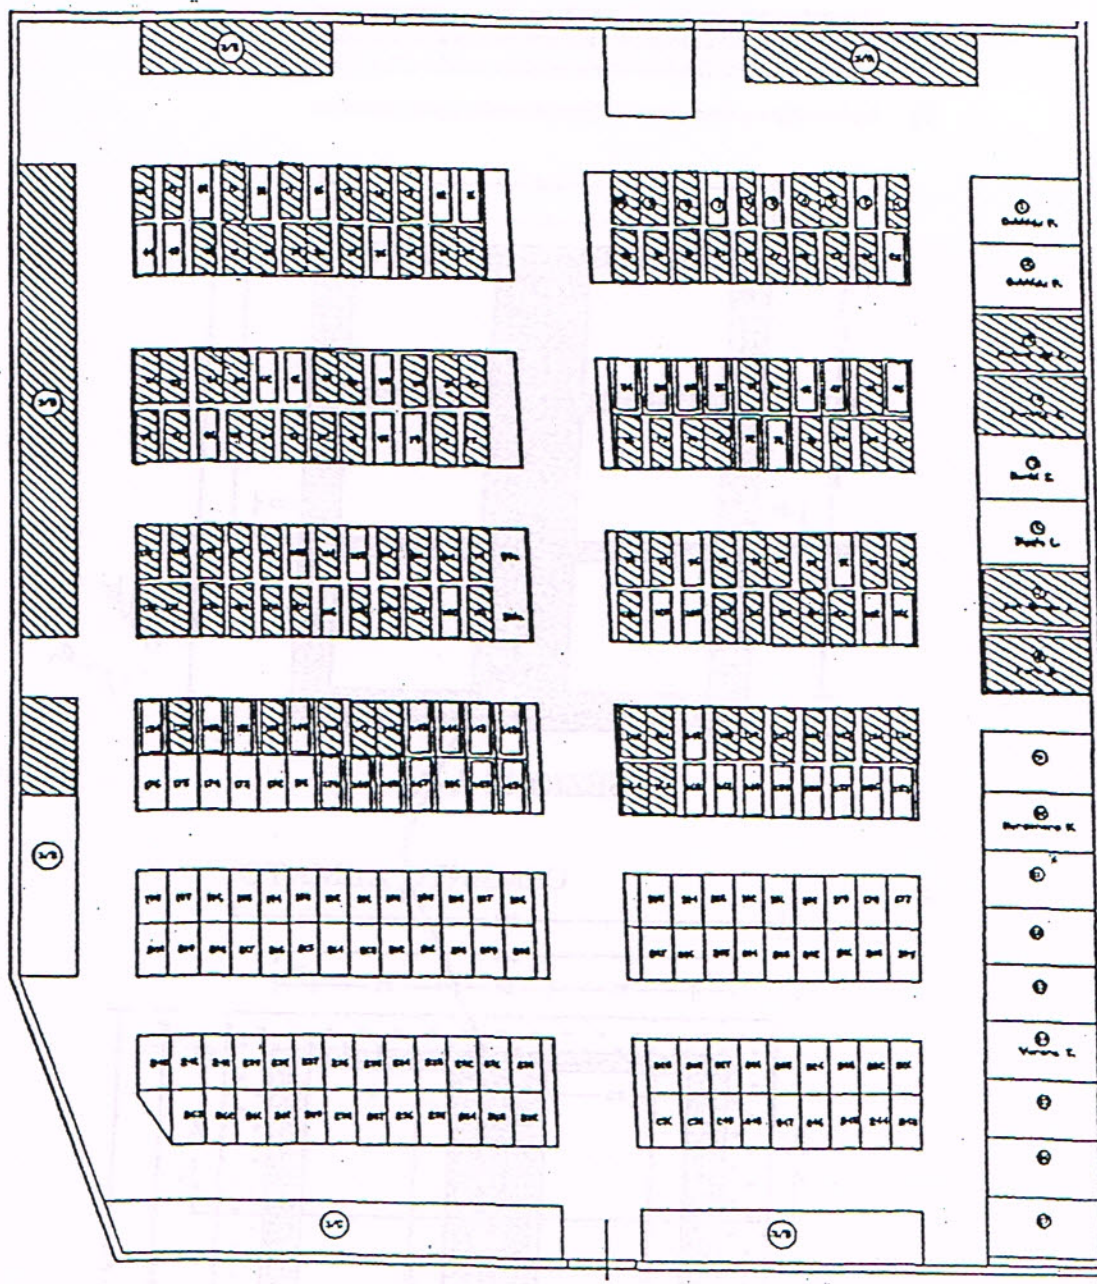

APPROVATO DALLA COMMISSIONE EDILIZIA NELLA SEDUTA DEL 06-05-1994
APPROVATO DALL' UFFICIO IGIENE PUBBLICA DI CARBONIA IL 17-06-1994
APPROVATO CON MODIFICHE DALLA ASL 7 DI CARBONIA SERVIZIO IGIENE IL 29-11-1999

IL COMMITTENTE

IL DIRETTORE DEI LAVORI

C. F.

L' IMPRESA ESECUTRICE

P. IVA